


# Climatix HMI POL871.72/STD


Réglage du rétro-éclairage



Sur l'écran appuyer 2/3 secondes sur le bouton ①  
L'écran suivant s'affiche

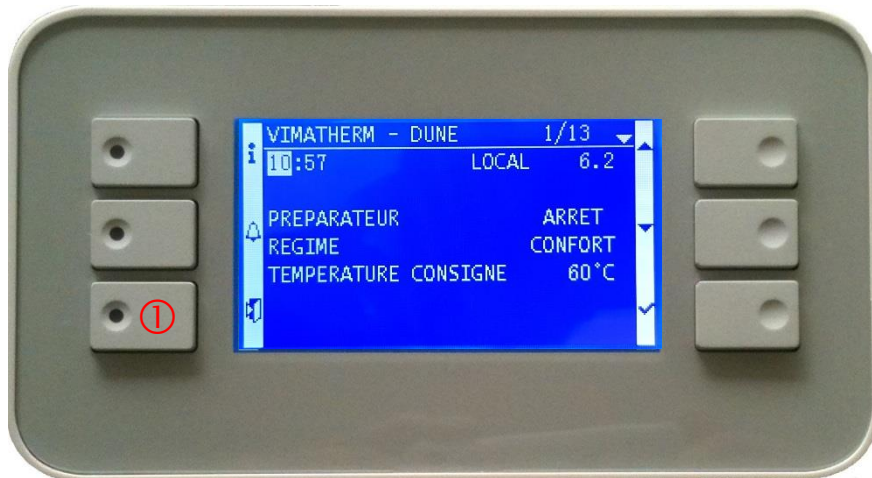


Sélectionner la 1<sup>ère</sup> ligne, « Données HMI » et valider avec le bouton ②  
Se placer sur la 3<sup>ème</sup> ligne « Temps arrêt fond lumineux » à l'aide des touches ③ et ④  
puis valider avec le bouton ②

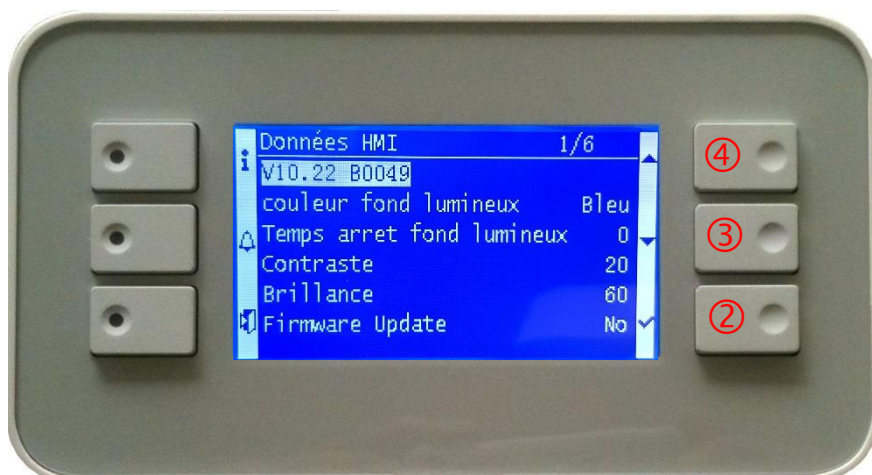

A l'aide des touches ③ et ④ modifier la valeur 300, ce qui correspond à la valeur maximale puis valider avec le bouton ②



Appuyer sur le bouton ① pour revenir à l'écran précédent.

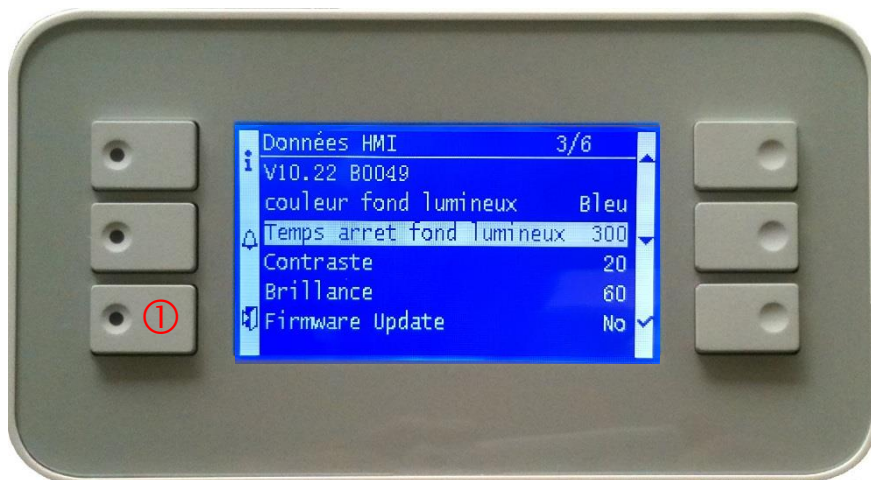

Sélectionner la 2<sup>ème</sup> ligne, « Connection locale » et valider avec le bouton ②

